


補助対象施設の構造基準

(補助金額は工事費の2/3です。ただし、上限は7.5万円です。)

雨水排水専用のもので、下記の基準が同等以上の効果のものに補助いたします。

1 既存浄化槽転用雨水貯留槽

用途廃止済のもの
清掃済のもの

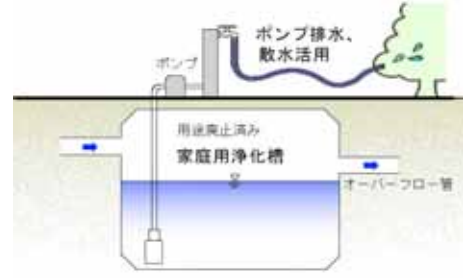


2 雨水貯留槽 (雨水タンク)

容量100リットル以上のもの




3 雨水浸透ます

内幅各15cm以上の透水性のます材
各外面から10cm以上を20~40mmの碎石で覆う
底面に砂の層を5cm以上設置する
碎石外周面を透水シートで覆う

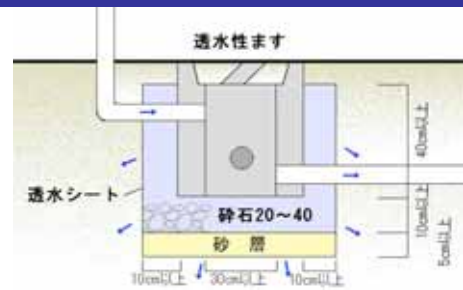

4 雨水浸透管

呼び径10cm以上の透水性の管材
管の外面から10cm以上を20~40mmの碎石で覆う
碎石外周面を透水シートで覆う
管底部は碎石全面に砂の層を5cm以上設置する

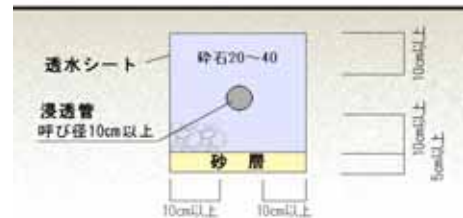


5 浸透側溝

内法15cm以上の透水性のU型側溝
側溝の外面から10cm以上を20~40mmの碎石で覆う
碎石外周面を透水シートで覆う
側溝底部は碎石全面に砂の層を5cm以上設置する



6 透水性舗装

露天部に10㎡以上設置
表層材は透水性材で3cm以上
路盤は10cm以上
路盤下に砂の層を5cm以上設置する

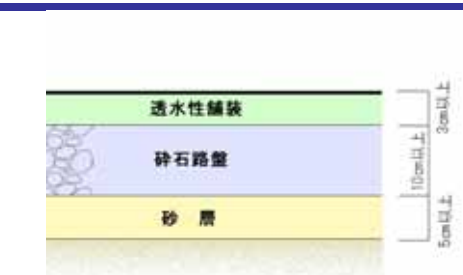

既存浄化槽を雨水貯留施設に転用する場合における排水設備の切り替え施工を行う場合は排水設備工事店での施工とする。